


1. SUPERFICIE DE CAPTACIÓN
Cubierta del edificio.

2. SISTEMA DE TRANSPORTACIÓN
Canalones y bajantes con rejillas.

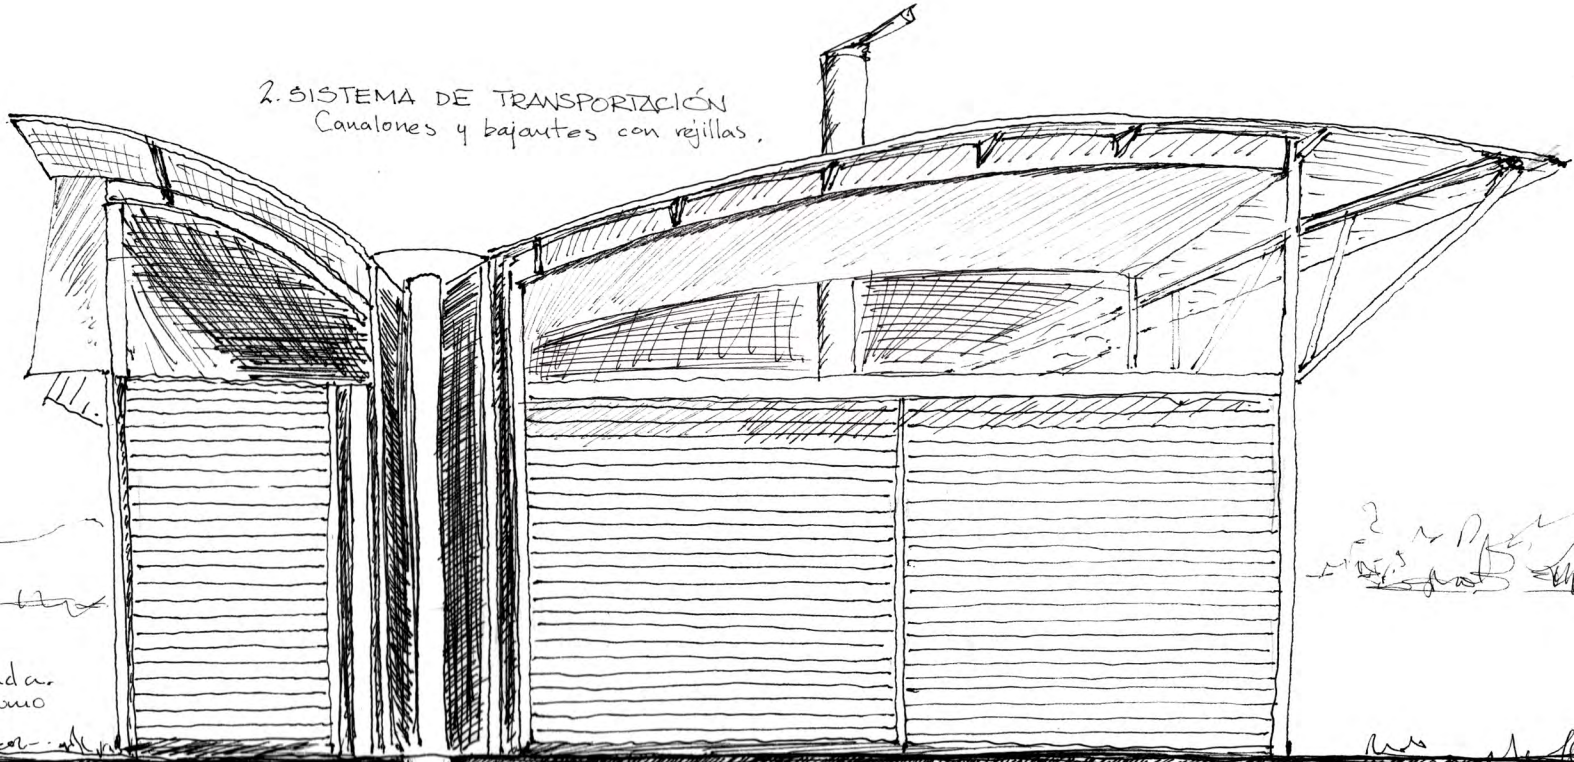

7. SUMINISTRO
Agua no purificada.
Purificar para consumo
humano.

Nivel máximo

Nivel mínimo

3. PRIMER FILTRADO
Trampa de sedimentos, polvo y aceites.

4. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Cisternas y tanques.
Recomendable conectar con
sistema de abastecimiento
alterno.

5. BOMBEO
con filtro de sedimentos.

6. SOBREFLUJO DE LA CISTERNA
Hacia un pozo de absorción.